


## Skrzyżowanie nr „A”- Wykonanie przecisku sterowanego x3 pod potokiem Kozi-Bród w Jaworznie

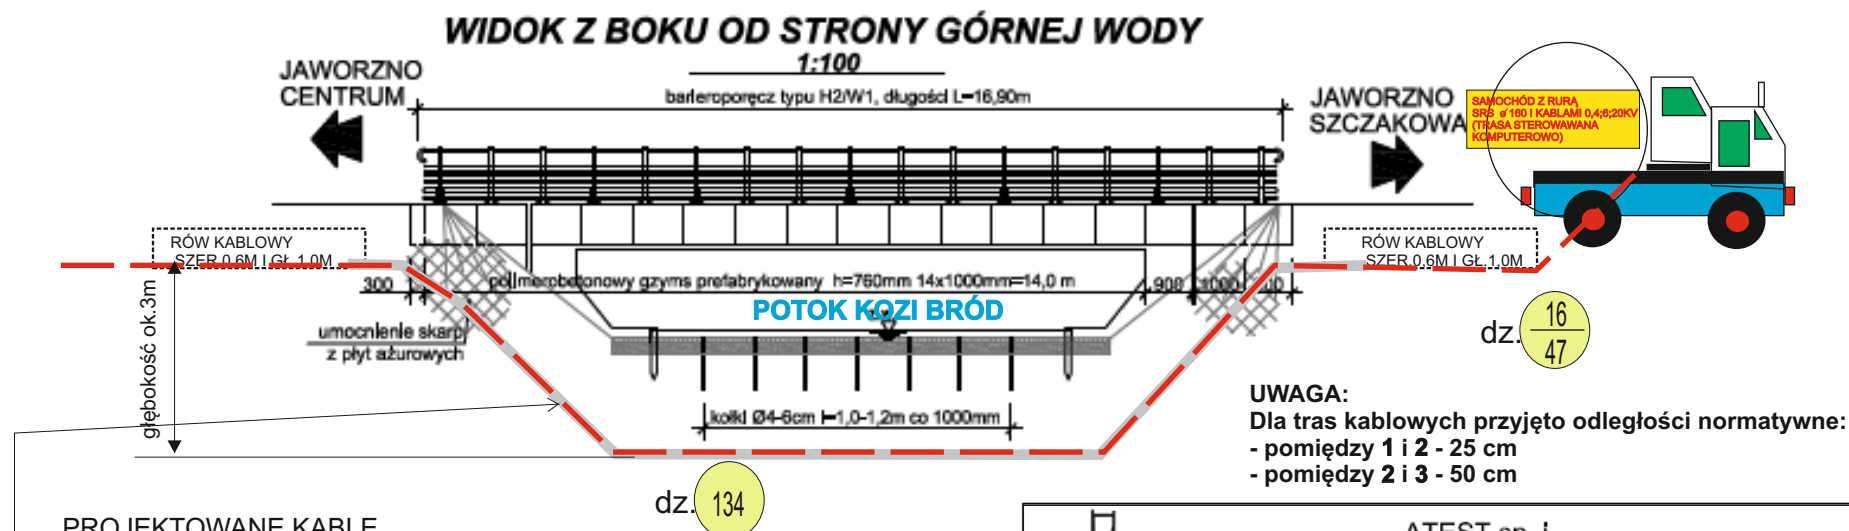


### PROJEKTOWANE KABLE

- 1 KABEL SN - 20 kV XRUHAKXs 3\*1\*120 mm<sup>2</sup> dł.ca 90 m w rurze SRS Ø 160 kolor czerwony dł. 15 m(skrzyż.PS-"A") własność „TAURON DYSTRYBUCJA SA” -relacja st.tr. nr 5S5070 Szczakowa Miasto- st.tr. nr 5S5215 Przychodnia Szczakowa
- 2 KABEL nN - 0,6/1 kV YAKXs 4\*240 mm<sup>2</sup> dł.ca 90 m w rurze SRS Ø 160 kolor niebieski dł. 15 m(skrzyż.PS-"A") własność „TAURON DYSTRYBUCJA SA” -relacja st.tr. nr 5S5215 Przychodnia Szczakowa - ZK nr 5215/8
- 3 KABEL SN - 6(20) kV XRUHAKXs 3\*1\*240 mm<sup>2</sup> dł.ca 90 m w rurze SRS Ø 160 kolor czerwony dł. 15 m(skrzyż.PS-"A") własność „GARBARNIA SZCZAKOWA SA” -relacji GPZ Szczakowa R.6 kV/p.26- st.tr. 20/6/2\*0,4 Garbarnia Szczakowa


### UWAGA:

Realizację linii kablowych należy wykonać w taki sposób aby krawężniki i obrzeża drogi dz. 16/47 stanowiły poziom "O"

Podstawa prawna:  
PN-75/E-05125  
N SEP-E-004

		ATEST sp. j. ul. Barona 20A/26 43-100 Tychy	
Zamawiający: Gmina Miasta Jaworzna - Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno			
Zadanie: "Remont mostu nad potokiem Kozi Bród w ciągu drogi powiatowej nr S6815 km 0+370 ulicy Jagiellońskiej w branży mostowej oraz elektrycznej - przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN"			
Obiekt:	Most nad potokiem Kozi Bród w Jaworznie		Stadium: PB
Tytuł rysunku:	SKRZYŻOWANIE PS-"A"		Nr rys.: E-4/1
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Eugeniusz Lizończyk	SLK/IE/5157/02	
Sprawdzający	inż. Krystyna Trzepacz	SLK/IE/4706/07	
			Skala: 1:100
			Data: luty 2015

## Skrzyżowanie nr „B”- Wykonanie przecisku sterowanego x1 pod ul.Jagiellońską w Jaworznie




### PROJEKTOWANY KABEL

- 3** KABEL SN - 6(20) kV XRUHAKXs 3\*1\*240 mm<sup>2</sup> dł.ca 90 m w rurze SRS ø 160 kolor czerwony dł.15 m(skrzyż.PS-"A") własność „GARBARNIA SZCZAKOWA SA” -relacji GPZ Szczakowa R.6 kV/p.26- st.tr. 20/6/2\*0,4 Garbarnia Szczakowa

**UWAGA:**  
Realizację linii kablowych należy wykonać w taki sposób aby krawężniki i obrzeża drogi dz. 16/47 stanowiły poziom "O"

Podstawa prawna:  
 PN-75/E-05125  
 N SEP-E-004

		ATEST sp. j. ul. Barona 20A/26 43-100 Tychy	
Zamawiający:		Gmina Miasta Jaworzna - Miejski Zarząd Dróg i Mostów ul. Krakowska 9, 43-600 Jaworzno	
Zadanie:		"Remont mostu nad potokiem Kozł Bród w ciągu drogi powiatowej nr S6815 km 0+370 ulicy Jagiellońskiej w branży mostowej oraz elektrycznej - przebudowa sieci elektroenergetycznych SN i nN"	
Obiekt:	Most nad potokiem Kozł Bród w Jaworznie		Stadium: PB
Tytuł rysunku:	SKRZYŻOWANIE PS-"B"		Nr rys.: E-4/2
Funkcja	Imię i Nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Projektant	inż. Eugeniusz Lizończyk	SLK/IE/5157/02	
			Skala:
Sprawdzający	inż. Krystyna Trzepacz	SLK/IE/4706/07	Data: luty 2015